


高区送水管平面図

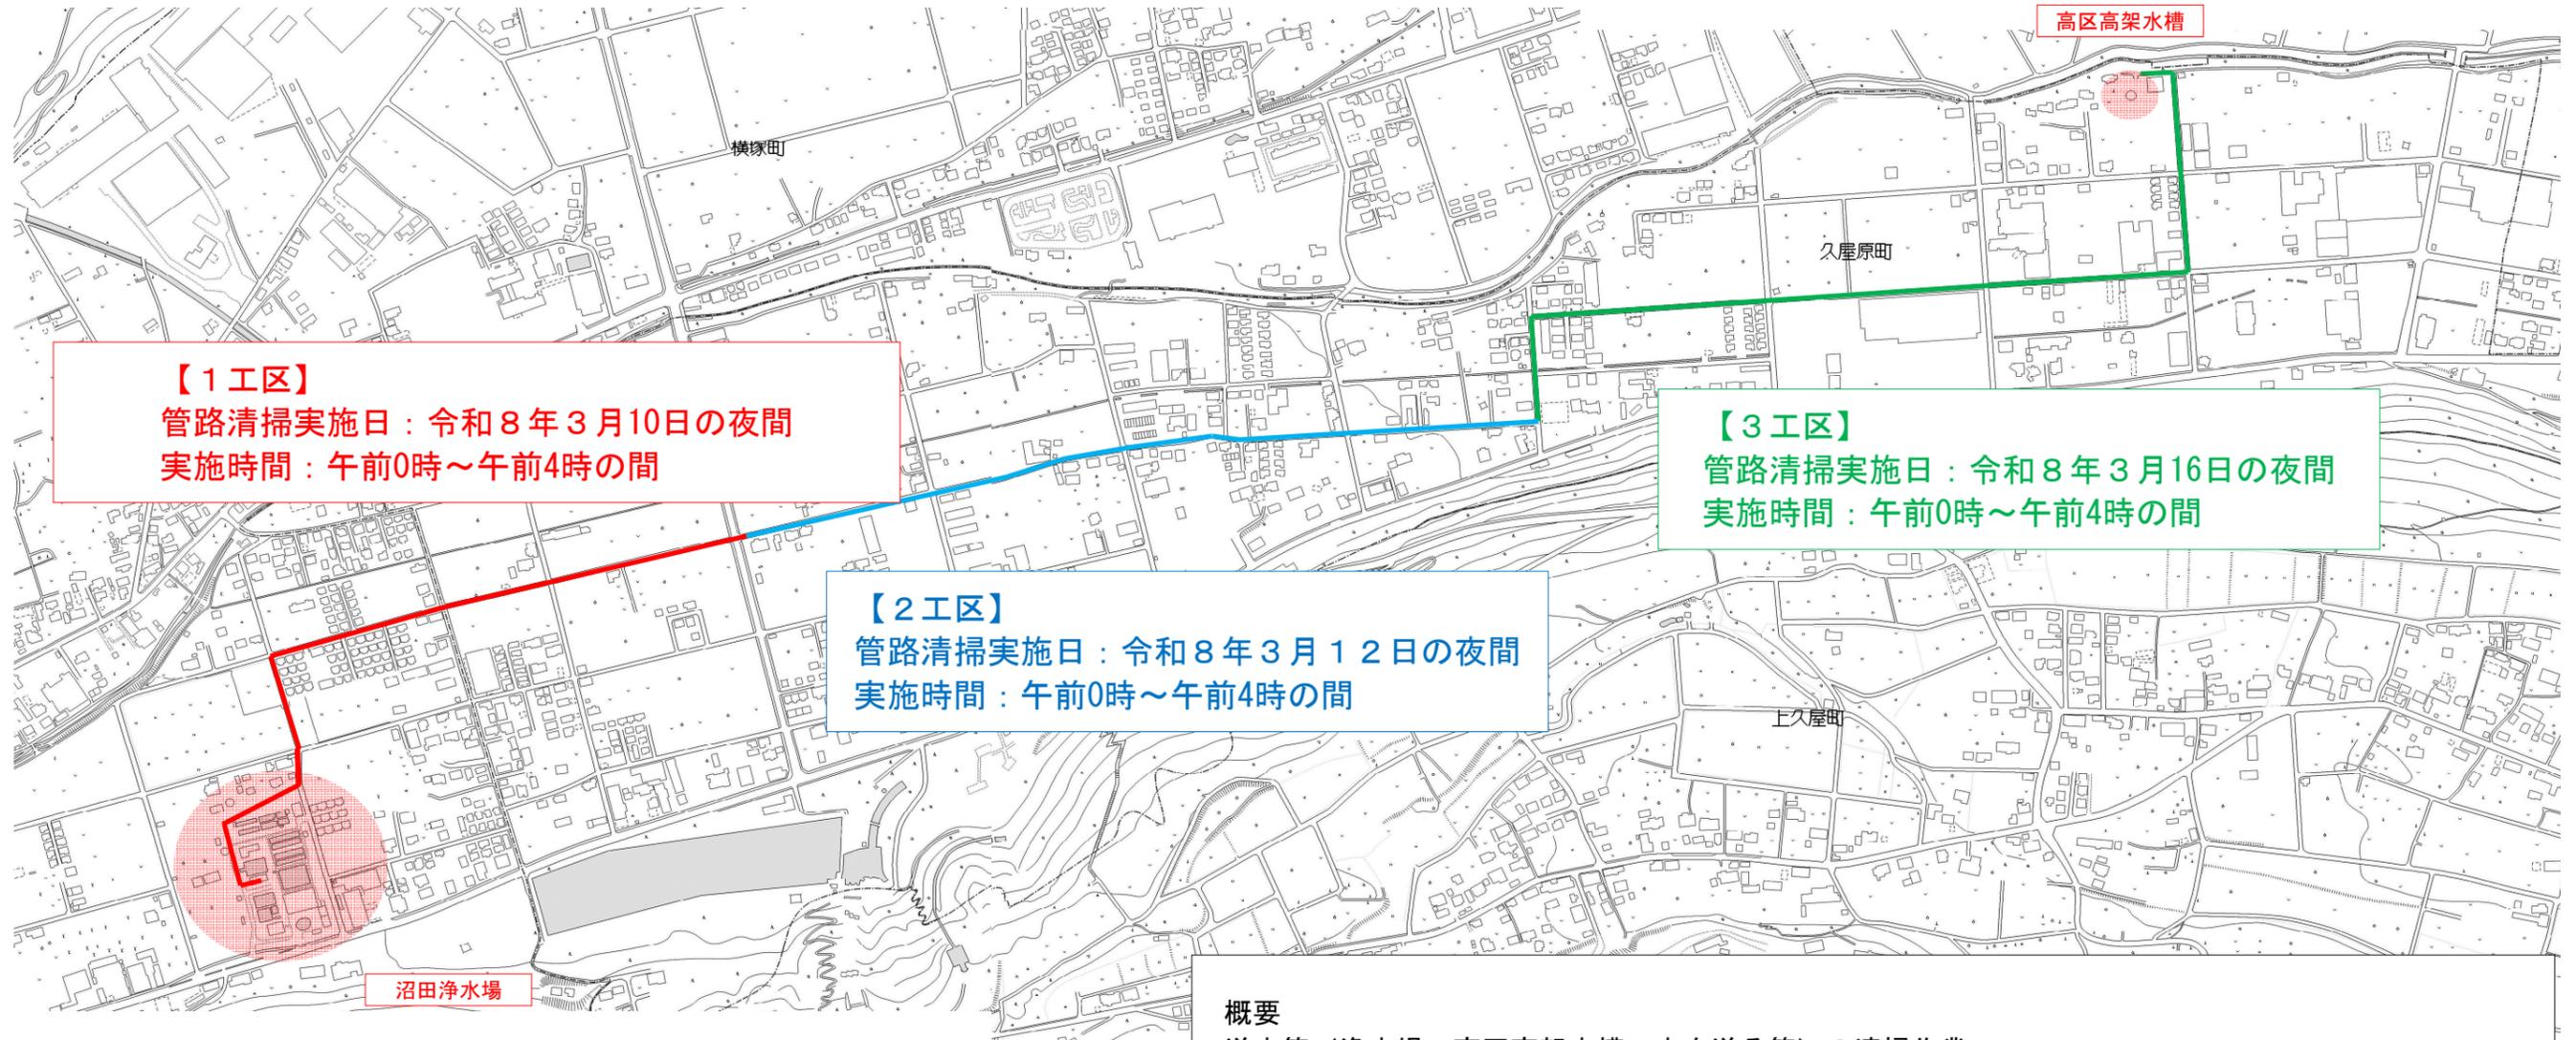

【1工区】
管路清掃実施日：令和8年3月10日の夜間
実施時間：午前0時～午前4時の間

【2工区】
管路清掃実施日：令和8年3月12日の夜間
実施時間：午前0時～午前4時の間

【3工区】
管路清掃実施日：令和8年3月16日の夜間
実施時間：午前0時～午前4時の間

業務名：高区送水管管内清掃業務委託
業務場所：沼田市下久屋町地内
業務内容：高区送水管 (DIPφ200) L=2,700m
 【1工区】清掃延長 L= 800m
 【2工区】清掃延長 L= 800m
 【3工区】清掃延長 L=1,100m
発注者：沼田市上下水道整備課浄水係 0278-22-3012
受注者：東亜グラウト工業株式会社

概要
送水管（浄水場～高区高架水槽へ水を送る管）の清掃作業
水道管内に堆積・付着した不純物を特殊シャベットを流し除去する工法です。
管清掃は、送水管のため断水せずに実施します。
管清掃作業において、送水管のバルブ操作を行うため、水道管内の不純物（マンガン分・鉄分）が若干流れ出す事があります。
マンガン分・鉄分は万が一飲用しても健康上問題はありません。
参考：沼田市HP「水道水はどうして濁るの？」